

**KERTÉSZSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
POLGÁRMESTERE**

5526 Kertészsziget, Kossuth u. 1.

Tel: (66) 494-105

E-mail: [ksziget@citromail.hu](mailto:ksziget@citromail.hu)

770-1 /2012. ikt. szám

Tárgy: Felhívás gallyazásra

Kertészsziget Lakossága részére

**Tisztelt Ingatlantulajdonosok!**

***Felhívom figyelmüket a tulajdonukban lévő ingatlanukhoz érkező elektromos hálózatok vezetékei mentén, a biztonsági övezeten belüli fák, bokrok, magasabb növényzet (akár élő, akár elszáradt, gondozott vagy gondozatlan) eltávolítására, gallyazásának elvégzésére legkésőbb 2012. november 10-ig!***

A rendelet előírja:

- A villamos hálózatok biztonsági övezetében és környezetében lévő fák, bokrok ágait az **ingatlan tulajdonosa, (kezelője) köteles rendszeresen eltávolítani, ha azok a szabadvezeték biztonsági övezet határát elérik.**

Kiemelten fontos előírás:

- A biztonsági övezetben csak olyan gyümölcs, vagy egyéb fa telepíthető, illetve akkor **hagyható meg**, ha véglegesen kifejlett állapotában 22 kV névleges feszültség esetén 2 méternél, kisfeszültség esetén 1,25 méternél jobban annak legkedvezőtlenebb helyzetében sem közelíti meg az áramvezetőt.

***Az elvégzendő munkálatok nagyon fontosak a balesetek megelőzése miatt és a folyamatos áramszolgáltatás tekintetében egyaránt, ezért a fenti határidő után felülvizsgálatra kerül sor!***

Felszólításomat a biztonsági övezetről rendelkező 122/2004. (X. 15.) GKM rendelet 11.§., 14.§ és 16. § által szabályozott, a hálózatok biztonsági övezetében érvényes tilalmak, korlátozások, valamint a tulajdonosok rendelet által előírt kötelességeinek betartatása miatt teszem.

Tájékoztatom a Lakosságot, amennyiben nem végzik el a fenti rendelet által meghatározott gallyazási tevékenységet, úgy a törvény megadja a jogot az áramszolgáltatónak, hogy eltávolíthatja a fát, bokrot, egyéb növényzetet a villamosenergia-szolgáltatás biztonsága érdekében.


***Kertészsziget, 2012. október 22.***

**Kláricz Jánosné  
polgármester**

### 5.1.1 Gallyazási és fakivágási területek

#### Előírt távolságok

| Feszültségszint, vezetékfajta | Vezeték és növényzet megengedett minimális távolsága [m] | Vezeték és növényzet beavatkozás utáni elvárt legkisebb távolsága [m] | Megközelítési irány         |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| KIF csupasz                   | 1,50                                                     | 2,00                                                                  | Oldalról, alulról           |
| KIF szigetelt                 | 1,00                                                     | 1,50                                                                  | Oldalról, alulról, felülről |
| KÖF csupasz                   | 2,50                                                     | 5,00                                                                  | Oldalról, alulról           |
| KÖF burkolt                   | 2,50                                                     | 3,50                                                                  | Oldalról, alulról           |
| KÖF szigetelt                 | 1,00                                                     | 1,50                                                                  | Oldalról, alulról, felülről |
| NAF                           | 5,00                                                     | 13,00                                                                 | Oldalról                    |
| NAF                           | 3,50                                                     | 5,00                                                                  | Alulról                     |

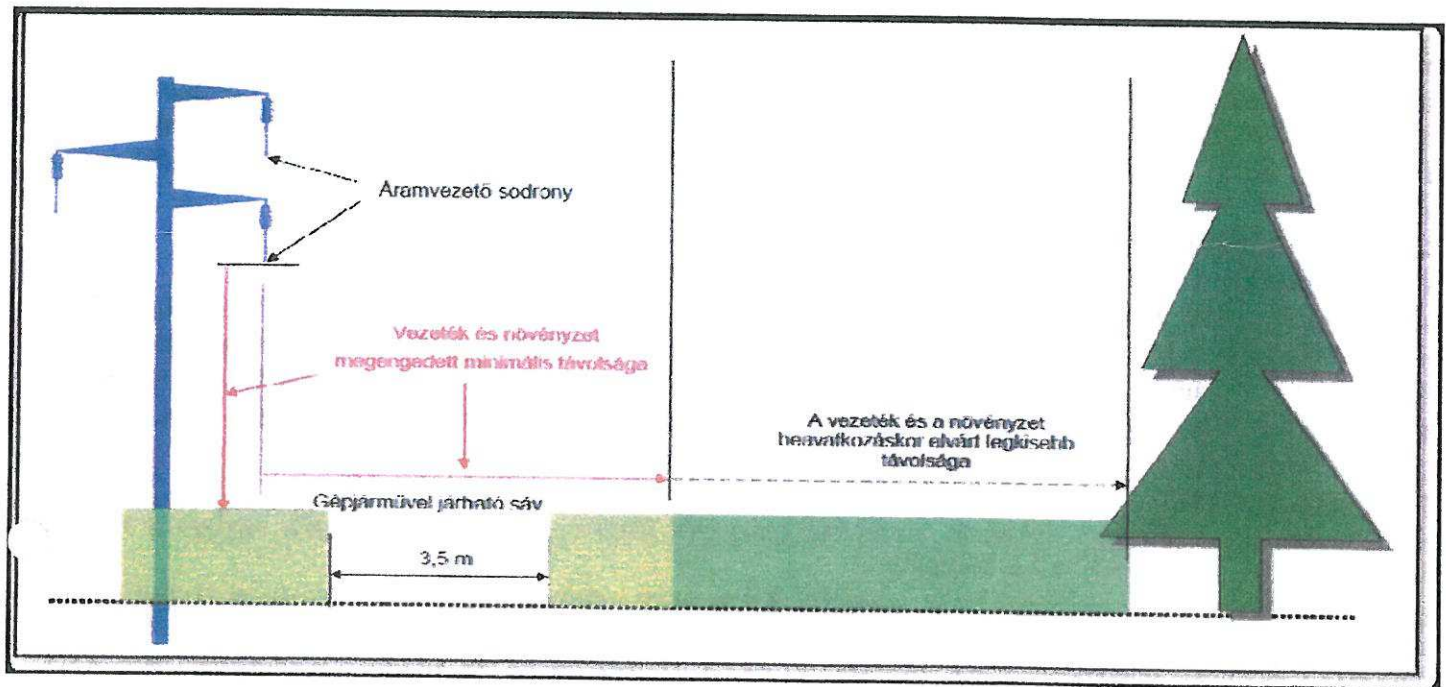

#### Távolságok értelmezése

A táblázatban megadott minimális távolságok a szél által okozott mozgás, az esetleges hó, vagy jégterhelés miatt szükséges biztonsági okokból megnövelt távolságok.

A gallyazás során megtörténik a biztonsági övezetben magasra nőtt bokrok és a biztonsági övezet környezetében lévő, magasra nőtt fák azon ágainak eltávolítása, amelyek az adott feszültségszintre megengedett minimális távolságot megsértik.

A magasságuk miatt nem meghagyható fák, valamint a biztonsági övezet környezetében növő, a biztonsági övezetet veszélyeztető (kidőlés veszélyes) fákat talajszinten ki kell vágni. (Fának a 10 cm törzsmérő feletti növény számít.)

A gallyazás és fakivágás a vezeték és a növényzet elvárt legkisebb távolságáig végezhető, figyelembe véve a helyi viszonyokat.

A biztonsági övezetről szóló rendelet szerint azok a fák, amelyek kifejlett állapotukban elérik a vezeték biztonsági távolságát, nem hagyhatók meg. Csupasz vezetékeknél ezért az alsó gallyazási zónahatár csak a biztonsági övezeten kívülről benyúló ágakra értelmezhető.



### Megjegyzés:

A biztonsági övezeten belül (amennyiben a biztonsági övezet a jogszabályi előírások alapján érinti a talaj felületét) minden olyan növényt fakivágással és nyiladéktisztítással el kell távolítani, mely kifejezett állapotában az adott vezetékre előírt megközelítési távolságot megsértheti. Ha a biztonsági övezet a jogszabályi meghatározás alapján a talaj szintjét nem érinti (pl. kisfeszültségű szigetelt szabadvezeték), illetve a biztonsági övezetben lévő, kifejezett állapotában a vezeték veszélyzónájába nyúló fák esetében –amennyiben a vágási engedélyt a hatóságok nem adják meg – gallyazási tevékenységet kell végezni. Azokban az esetekben, amikor a vezetékek alatti növényzet kifejezett állapotában benyúlhat a vezeték biztonsági zónájába, de a helyi körülmények miatt (pl. városkép védelme, üdülőterület) miatt nem alkalmazható fakivágás és nyiladéktisztítás, az ingatlan tulajdonosával egyeztetett módon gallyazásos megoldást kell választani, melynél a növényzet teljes eltávolítására (kiirtására) nem kerülhet sor. Ilyen esetekben törekedni kell az ingatlan (általában közterület) kezelőjével (önkormányzattal) olyan **egyedi megállapodás** megkötésére, mely alapján a növényzet odaillő fajokra cserélésével hosszútávra megoldható a vezetékek és a környezet kölcsönös biztonsága.

Általános szabályként kell betartani azt, hogy a csupasz, illetve burkolt szabadvezetékek biztonsági övezetén belül, feszültségintéztől függetlenül, a vezeték fölötti térben az elvégzett munkálatok után benyúló faág, lomb nem maradhat!

### Gallyazási munkavégzésre vonatkozó előírások

A gallyazási munkát a fenti táblázatban meghatározott területeken kell elvégezni. Ezen túlmenően a gallyazási munka keretében a munkavégzésre kijelölt hálózatszakaszon lévő oszlopok tövét is meg kell tisztítani és az oszlopokról a kúszónövényeket a földtől 2 méter magasságig el kell távolítani.

Az oszlopokra a hálózat gallyazással megtisztítandó zónáin belülre felfutó kúszónövényzetet csak a hálózat feszültségmentesített állapotában szabad eltávolítani!

Az oszloptő tisztítás során az oszlop, rácsos acél oszlopnál a beton alap és az oszlopcsonk, valamint a telepített földelővezető (-szalag), felületét rongálni nem szabad. A munka során észlelt szakadt földelővezetőkről azonnal értesíteni kell a területgazdát! A lenyesett növényi hulladékot rendezetten kell otthagyni (a biztonsági övezet határán kívül). Az ily módon elhelyezett, lenyesett növényi hulladék a közterületi utak, járdák forgalmát a nem veszélyeztetheti!

### Fakivágási munkavégzésre vonatkozó előírások

A fakivágási munkát a fenti táblázatban meghatározott területeken kell elvégezni.

A **magasságuk miatt nem meghagyható**, 10 cm feletti törzsátmérőjű fák, valamint a biztonsági övezet környezetében növekvő, a biztonsági övezetet veszélyeztető (kidőlés veszélyes), 10 cm feletti törzsátmérőjű fákat talajszinten ki kell vágni. A törzsátmérő a talajtól számított 1 m-es magasságban mérendő. A kivágott fát rendezetten a biztonsági övezet közelében kell hagyni. Az ily módon elhelyezett, lenyesett részek a közterületi utak, járdák forgalmát a nem veszélyeztethetik!

### 5.1.2 Nyiladéktisztítási

A nyiladéktisztítást erdős területeken és olyan helyeken kell alkalmazni, ahol a nyiladék egyben a vezeték tartószerkezeteinek megközelítését is szolgálja.

Ehhez a nyiladékban lakott területen kívül **legalább 3,5 m szélességű terepjáró gépjárművel járható sávot** kell kialakítani.

A nyiladéktisztítás és tereprendezés a vezeték és a növényzet elvárt legkisebb távolságáig végezhető, figyelembe véve a helyi viszonyokat.

### Nyiladéktisztítási munkavégzésre vonatkozó előírások

A nyiladéktisztításnál megtörténik a fák, bokrok, cserjék, sarjak talajszinten történő elvágása. A nyiladéktisztítások és fakivágások esetén a nyiladékban alkalmas terepviszonyok esetén szárzúzóval történik a kisebb fák és növények eltávolítása.

A terepjáró gépjárművel járható sávban a járhatóság biztosítására szükség esetén tereprendeризést kell végezni, a fatuskókat gépi úton talajszintbe kell hozni, vagy tuskózással eltávolítani. Amennyiben a tuskók teljes eltávolítására, illetve 30 cm-t meghaladó átmérőjű fák kivágására is szükség van, azt a szerződésben külön kell rögzíteni. A nyiladéktisztítási munkavégzés keretében a munkavégzésre kijelölt hálózatszakaszon lévő oszlopok tövét meg kell tisztítani, az oszlopokról a kúszónövényeket 2 méter magasságig el kell távolítani.

Az oszlopokra a hálózat gallyazással megtisztítandó zónáin belülre felfutó kúszónövényzetet csak a hálózat feszültségmentesített állapotában szabad eltávolítani! Az oszloptő tisztítás során az oszlop, rácsos acél oszlopnál a beton alap és az oszlopcsonk, valamint a telepített földelővezető (-szalag), felületét rongálni nem szabad. A munka során észlelt szakadt földelővezetőkről azonnal értesíteni kell a területgazdát! A levágott növényi hulladékot a biztonsági övezet közelében rendezetten kell otthagyni. Az ily módon elhelyezett, lenyesett részek a közterületi utak, járdák forgalmát nem akadályozhatják, és nem veszélyeztethetik!